

みさわ水道だより 第7号



※写真は泉町地区に建設している(仮称)南部配水場です。

【冬季の水道管の凍結破損にご注意ください】

水道水はマイナス4℃以下になると凍結を起こし、水道管を破損させます。このため気温が氷点下となる冬季間において水道管の凍結破損を防止するため、気温が氷点下になる時や暫く家を留守にする時は、事前に水道管の水抜きを忘れずに行ってください。もしも水道管が破損した場合には止水栓(メーターボックス内のバルブ)を閉めて水を止めてから三沢市指定給水装置工事事業者へ修理の依頼をお願いします。



発行： 三沢市 上下水道部 水道課
〒033-0037 青森県三沢市松園町二丁目1-52
TEL 0176-51-2373 FAX 0176-53-8530

水道水の給水区域切替作業のお知らせ

この度、老朽化した第三配水場の代替えとして泉町地区に新たに建設している(仮称)南部配水場の運転開始に伴い給水区域の切替作業を実施します。この作業により、下記の日時及び区域において一時的に濁り水が発生する恐れがあることから、水道水のご使用を控えるようお願いいたします。(一部の地区において断水を行う場合があります。) また、作業当日は、消火栓等から濁り水の放水作業を行います。

当区域の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力のほどお願いいたします。


1. 作業日時

令和2年11月17日(火) 23時から翌日6時頃まで

2. 濁り水の発生が予想される区域

三沢市 泉町
下久保
東岡三沢
東町
日の出
堀口
前平
松原町
緑町
南町
美野原
大字三沢字下久保
大字三沢字堀口
大字三沢字前平
大字三沢字南山

※ 予想区域外においても濁り水が発生する場合がございます。

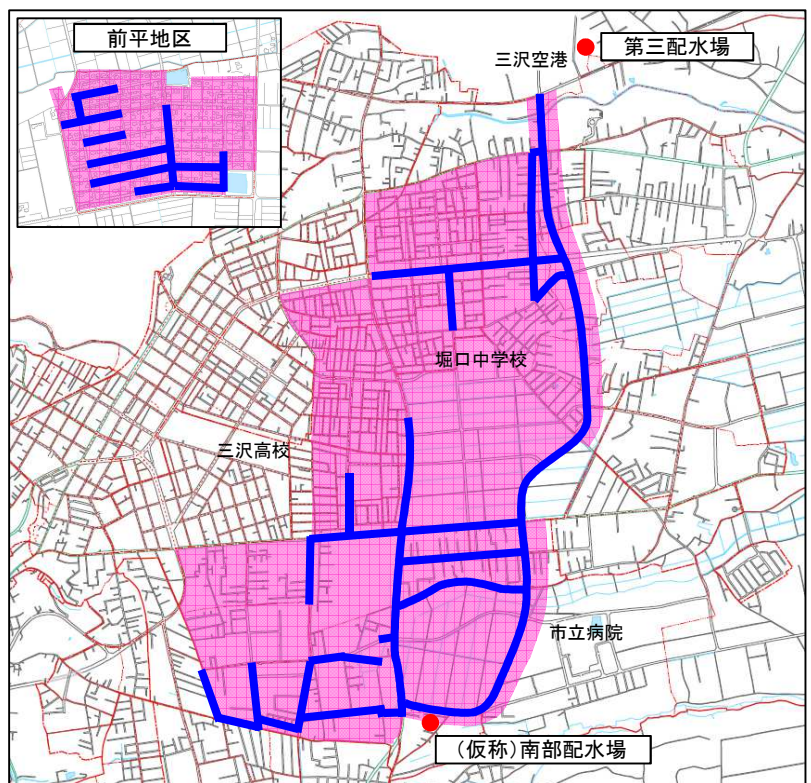

■ 濁り水の発生が予想される区域
— 濁り水の発生が予想される水道管(幹線)

3. 地域住民の皆様へのお願い

◆濁り水によるトラブルを避けるため次のことをお願いします。

- (1) お使いになる水を事前に汲み置きいただき、切替作業時の水道のご使用は控えください。
- (2) マンション等で受水槽方式の場合は、午後11時までに流入バルブを閉めてください。
- (3) エコキュートや貯湯式ポイラー等の給湯器をお使いのご家庭は、給水元栓を閉めてください。
- (4) 水洗トイレについても、汲み置きの水をご使用ください。
- (5) 切替作業終了後においても濁り水が発生する場合があります。その際は、水道水を出して汚れがなくなったのを確認してからご使用ください。また、濁り水が収まらず水道水をご利用したいお客様には応急給水を行いますので水道課までご連絡ください。

予想区域外でも濁り水が発生する場合がございますので、上記の内容を注意していただき汚れがないのを確認してからご利用をお願いします。

令和元年度 三沢市水道事業会計の決算状況のお知らせ


水道事業は、地方公営企業法により独立採算制で運営することとされています。水道事業会計では、事業運営に必要な経費は税金ではなく、市民の皆様にお支払いいただいた水道料金を主な財源として、事業運営を行っております。

収益的収支

収益的収支は、水道料金などの収入と、水道水を供給するためにかかる費用や減価償却費などの支出からなります。収支差額1億1,465万円が当年度純利益となりました。



収入

内 訳	金 額
水道料金収入	6億486万円
水道加入金等	3,690円
長期前受金戻入	1億2,127万円
その他	1,303万円
合 計	7億7,606万円

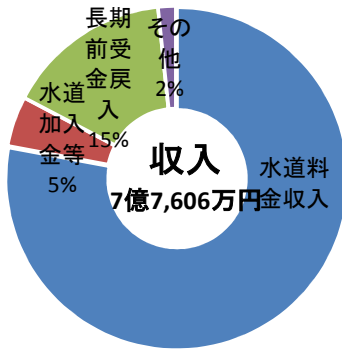

支出

内 訳	金 額
水道水を作る費用	1億3,175万円
設備の維持管理費用	8,250万円
料金徴収事務費用	7,812万円
事業運営の費用	4,789万円
減価償却費	2億7,407万円
その他	4,708万円
合 計	6億6,141万円

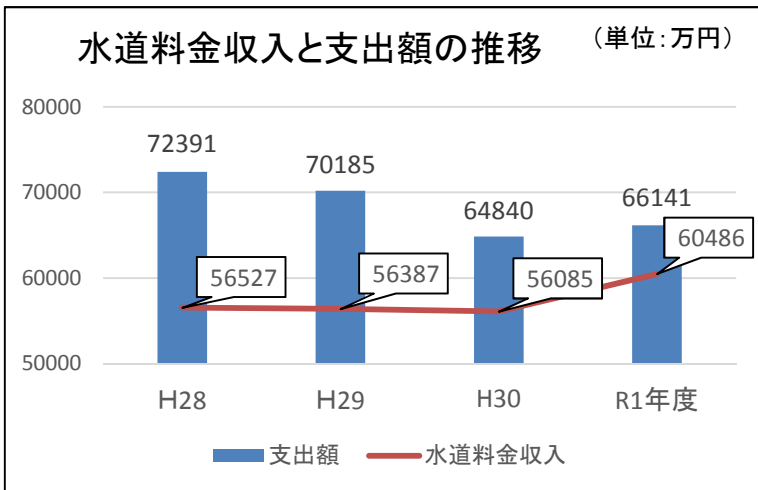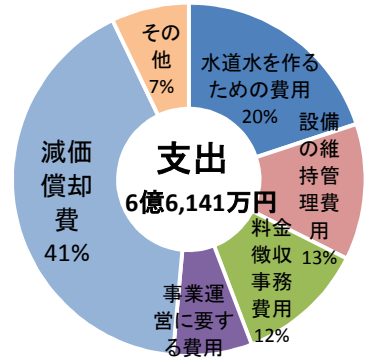

水道料金収入は、22年ぶりとなる料金改定を実施し、6.7%の増収となっております。これに対し、支出額は前年度と比べて2%の増となっております。




資本的収支

資本的収支は、資金の借入や国からの補助金などの収入と、水道施設を建設・改良するための費用や借入金の元金償還金などの支出からなります。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3億3,242万円は、損益勘定留保資金などで補っています。


収入

内 訳	金 額
企業債	3億5,390万円
国庫補助金	4億5,676万円
合 計	8億1,066万円

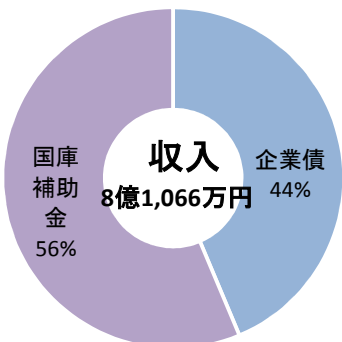

支出


内 訳	金 額
施設整備の費用	10億4,970万円
借入金の元金償還金	9,338万円
合 計	11億4,308万円

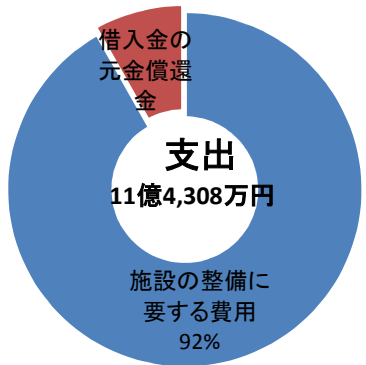

水道管の管理区分について

◆宅地内の水道管はお客様の管理になります。

水道管の管理者は道路部と宅地部で異なります。道路に布設されている水道管については水道課で維持管理を行っておりますが、宅地内の給水管についてはお客様の維持管理となります。宅地内で水漏れ等の異常が見られる場合は三沢市指定給水装置工事事業者へ修理をお願いします。

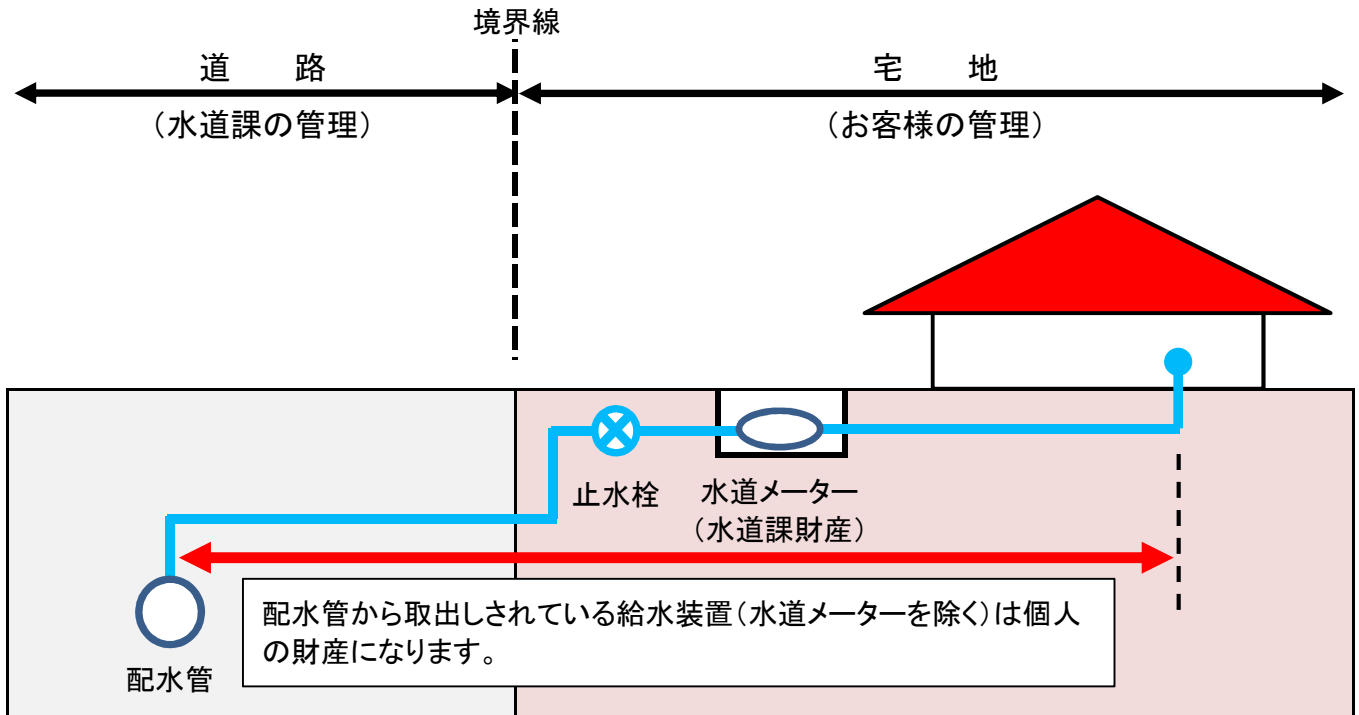

管 理 区 分	
水道課の管理	お客様の管理
道路で水漏れを発見しましたら、水道課までご連絡ください。	宅地内で水漏れがあった場合は、お客様の方で三沢市指定給水装置工事事業者へ修理の依頼をお願いします。 (修理費用はお客様負担となります。)

三沢市指定給水装置工事事業者

令和2年10月1日現在

【三沢市内業者】

北日本管工業(株) 三沢支店	☎ 0176-53-2238
(有)田中水道工業所	☎ 0176-53-5953
(有)共同設備工業	☎ 0176-54-4722
(有)宮古設備工業	☎ 0176-57-2477
東陽工業(株) 三沢支店	☎ 0176-53-3914
(有)丸勝工業	☎ 0176-58-7061
(有)西館設備工業	☎ 0176-57-4355

(有)中野設備	☎ 0176-54-2024
(有)三沢管工事	☎ 0176-50-7207
(有)大栄設備	☎ 0176-52-5259
(株)オキタ工業 三沢支店	☎ 0176-53-8478
(有)中村建設	☎ 0176-53-2026
三沢市管工事協同組合	☎ 0176-54-2242

【三沢市外業者】

三沢市外の指定給水装置工事事業者については三沢市ホームページでご確認ください。